

2023年度 熱回収施設排ガス等分析結果

○ばい煙量又はばい煙濃度

採取した年月日		R5.5.2	R5.7.18	R5.9.5	R5.11.6	R6.1.11	R6.3.18			
測定結果の得られた年月日		R5.5.18	R5.8.1	R5.9.20	R5.11.16	R6.1.16	R6.3.26		法規制値	組合規制値
採取した位置		1号煙突	1号煙突	2号煙突	1号煙突	2号煙突	2号煙突			
測定結果	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.04	0.02
	窒素酸化物	ppm	27.0	29.0	23.0	32.0	20.0	17.0	250	50
	硫黄酸化物	ppm	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	3,150	50
	塩化水素	ppm	11.0	8.0	9.0	3.0	21.0	15.0	430	50

○水銀濃度

採取した年月日		R5.5.2	R5.7.18	R5.9.5	R5.11.6	R6.1.11	R6.3.18		
測定結果が得られた年月日		R5.5.18	R5.7.26	R5.9.15	R5.11.24	R6.1.16	R6.3.26		法規制値
採取した位置		1号煙突	1号煙突	2号煙突	1号煙突	2号煙突	2号煙突		
測定結果	粒状水銀	μg/m <sup>3</sup>	0.027	0.00028	0.00057	0.00048	0.00066	0.00072	-
	ガス状水銀	μg/m <sup>3</sup>	1.3	1.7	19.0	5.3	4.9	7.1	-
	全水銀	μg/m <sup>3</sup>	1.3	1.7	19.0	5.3	4.9	7.1	50

○排ガス中のダイオキシン類等濃度

採取した年月日		R5.6.26	R5.12.4		
測定結果の得られた年月日		R5.7.26	R6.1.12	法規制値	組合規制値
採取した位置		2号煙突	1号煙突		
測定結果	ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.00066	0.000052	0.10
	一酸化炭素※ <sub>1</sub>	ppm	4	4	100

※<sub>1</sub>ダイオキシン類測定中(11:00~15:00)における平均値

○燃焼ガス温度

測定結果の得られた年月日		R5.7.26	R6.1.12	法基準値
測定を行った位置		2号炉	1号煙突	
測定結果	※ <sub>2</sub> 燃焼室	°C	942	919
	集じん器入口	°C	160	160

※<sub>2</sub>ダイオキシン類測定中(11:00~15:00)における平均値

※<sub>1</sub>※<sub>2</sub>連続的に測定し記録する項目については、組合事務局にその記録を据え置く。

○集じん灰等のダイオキシン類濃度


採取した年月日		R5.6.26	R5.12.4		
測定結果の得られた年月日		R5.7.26	R6.1.12	法規制値	
採取した位置		別図参照			
測定結果	集じん灰	ng-TEQ/g	0.31	2.5	3.00
	溶融メタル	ng-TEQ/g	0.00017	0.00011	-
	溶融スラグ	ng-TEQ/g	0.00054	0.000011	-

○冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去の実施状況

冷却設備	2回/日
排ガス処理設備	常時

※年次点検(10月)時に除去・清掃を実施

○測定・採取位置図

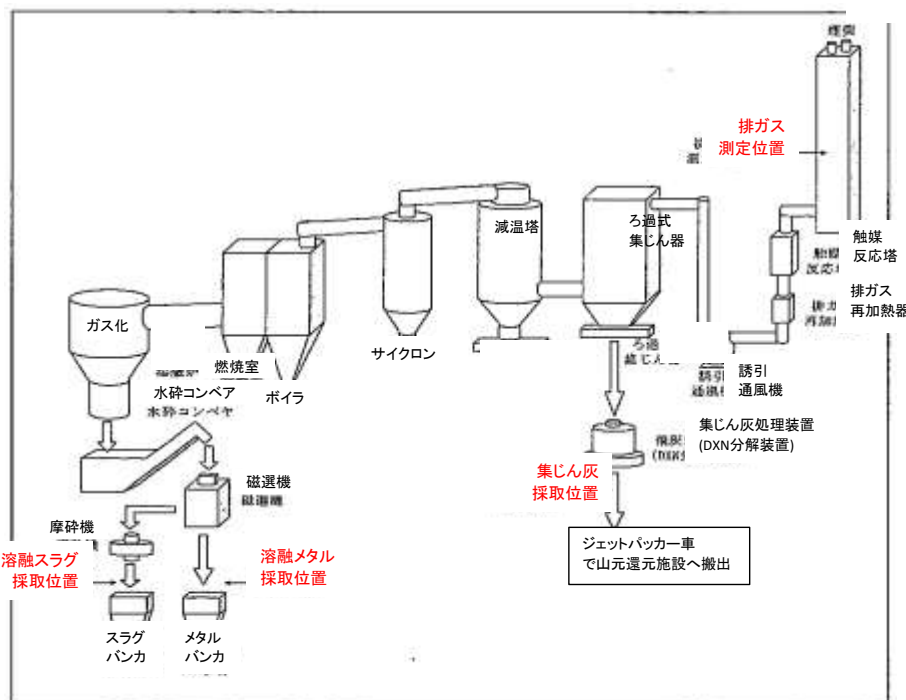

煙突